



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"


МОДУЛЬ ОДНОФАЗНОГО ДИОДНОГО МОСТА

М5Ш-40-1,25; М5Ш-80-1,25; М5Ш-120-1,25; М5Ш-160-1,25; М5Ш-200-1,25; М5Ш-300-1,25
ЭТИКЕТКА

АЛЕИ.431424.000-04 ЭТ

Модуль однофазного выпрямительного моста на основе диодов Шоттки предназначен для выпрямления (преобразования) переменного напряжения в пульсирующее постоянное напряжение.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ И СХЕМА МОДУЛЯ

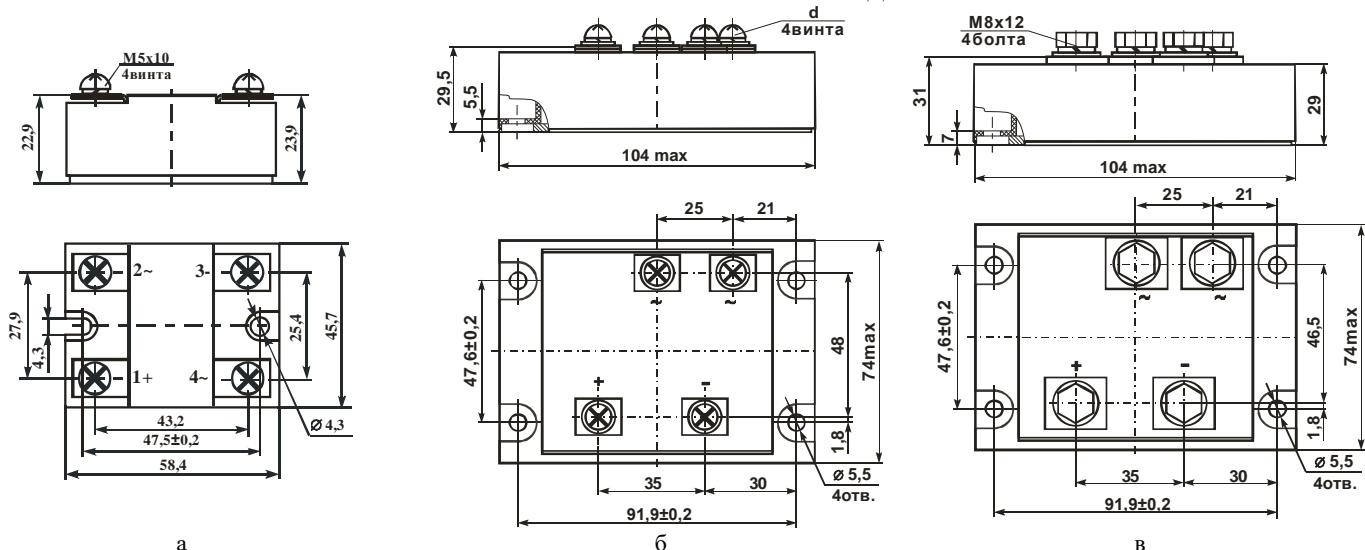

Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров $\pm 0,5$ мм

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры модуля

Обозначение	Рис.	d
М5Ш-40-1,25	1а	-
М5Ш-80-1,25	1а	-
М5Ш-120-1,25	1б	Винт M5x10
М5Ш-160-1,25	1б	Винт M6x10
М5Ш-200-1,25	1в	-
М5Ш-300-1,25	1в	-

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование изделия	Обратный ток (для одного вентиля), I _R , мА	Импульсное прямое напряжение диода (для одного вентиля) U _{FM} , В	Время обратного восстановления диода (для одного вентиля) t _{rr} , нс	Электрическая прочность изоляции по постоянному току между радиатором и силовыми выводами, U _{ISOL} , В	Тепловое сопротивление переход–радиатор (для одного вентиля) R _{th(j-c)} , °C/Вт	Тепловое сопротивление переход–радиатор (для модуля) R _{th(j-c)} , °C/Вт	
М5Ш-40-1,25 М5Ш-80-1,25 М5Ш-120-1,25 М5Ш-160-1,25 М5Ш-200-1,25 М5Ш-300-1,25	не более 3,0 125	0,85 25	20	20	4000 1	2,5	0,64
			40	40		2,5	0,64
			60	60		1,25	0,32
			80	80		1,25	0,32
			100	100		1,0	0,25
			150	150		0,75	0,19

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Импульсное обратное напряжение диода		Средний выпрямленный ток модуля I _{Q(AV)} , А	Неповторяющийся прямой ударный ток модуля I _{F(SM)} , А	Температура перехода T _{vj} *, °C	
	неповторяющееся U _{RSM} , В	повторяющееся U _{RRM} , В			T _c , °C	не менее
	не более	не более				не более
М5Ш-40-1,25 М5Ш-80-1,25 М5Ш-120-1,25 М5Ш-160-1,25 М5Ш-200-1,25 М5Ш-300-1,25	125	125	40	300	125	- 40
			80	600		
			120	900		
			160	1200		
			200	1400		
			300	2100		

* Модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода в заданных пределах
Драгоценных металлов не содержится.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) _____ соответствует(ют) АЛЕИ.431424.000 ТУ.

Заводской номер _____ Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431424.000 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе, не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

АО «Электрум АВ», Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, 5
тел. (4862) 44-03-44, факс (4862) 44-03-48, mail@electrum-av.com, www.electrum-av.com