



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА МТ14



ЭТИКЕТКА

АЛЕИ.431162.012-05 ЭТ

Модуль коммутации постоянного тока МТ14 (полупроводниковое нормально разомкнутое однополярное реле с трансформаторной связью с малым током и временем включения) предназначен для применения в устройствах автоматики в качестве коммутирующего элемента.

Номенклатура модуля: МТ14Б-5-1, МТ14Б-10-1, МТ14Б-20-1, МТ14Б-40-1, МТ14Б-60-1, МТ14Б-80-1.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

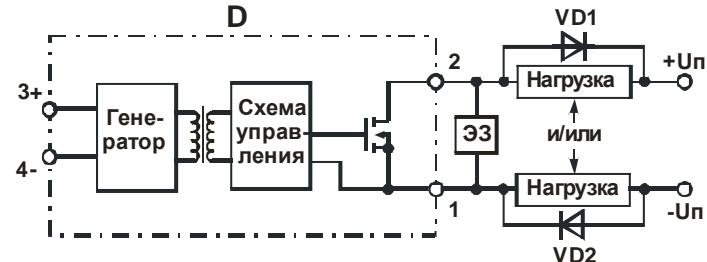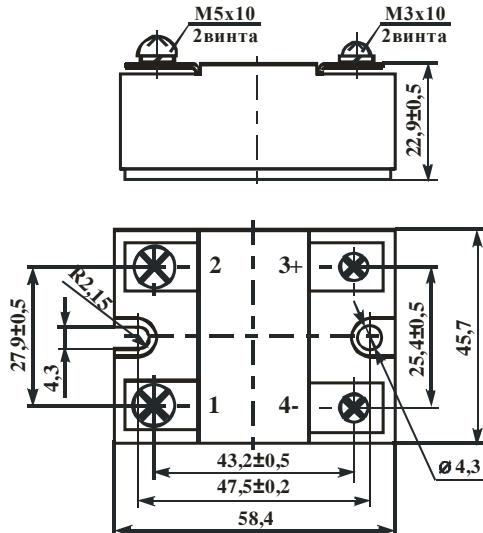

D – модуль

VD1, VD2 – диод (устанавливается при индуктивной нагрузке);

ЭЗ – элемент защиты.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Токр = 25 °C

Наименование изделия	Входной ток, I _{bx} , мА		Выходное сопротивление во включенном состоянии, R _{отк} , Ом		Ток утечки на выходе, I _{ут. вых} , мкА		Напряжение изоляции, U _{из} , В		Тепловое сопротивление переход – радиатор, R _{t п-р} , °C/Вт	Время включения/выключения, t _{вкл} / t _{выкл} , мкс							
	не более	U _{bx} , В	I _{bx} , мА	U _{bx} , В	I _{вых} , А	не более	U _{вых} , В	U _{bx} , В									
MT14Б-5-1	15	10	0,200	10	5	100	100	≤ 0,8	4000	20/50							
	20	30			10												
MT14Б-10-1	15	10	0,120		20												
	20	30			40												
MT14Б-20-1	15	10	0,055		60												
	20	30			80												
MT14Б-40-1	15	10	0,027		1	1	не менее	не более	3,3	не более							
	20	30															
MT14Б-60-1	15	10	0,020														
	20	30															
MT14Б-80-1	15	10	0,014														
	20	30															

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Коммутируемое напряжение, U _{ком} , В	Коммутируемый ток, I _{ком} , А	Коммутируемый импульсный ток, I _{ком.имп*} , А (Трад=25 °C)	Входное напряжение во включенном состоянии, U _{bx.вкл} , В	Входное напряжение в выключенном состоянии, U _{bx.выкл} , В	Рабочий диапазон температур, T, °C		Макс. температура перехода, T _{п**} , °C
						t имп, мкс	не менее	
MT14Б-5-1	100	5	15	10	30	10	- 0,6	+85
			10					
			20					
			40					
			60					
			80					

* действующее значение I_{ком. имп.} не должно превышать I_{ком};

** модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода, не превышающую максимальную.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) коммутации постоянного тока _____ соответствует(ют) АЛЕИ.431162.011 ТУ

Заводской(ие) номер(а) _____ Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431162.011 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

АО «Электрум АВ», Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, 5
тел. (4862) 44-03-44, факс (4862) 44-03-48, mail@electrum-av.com, www.electrum-av.com