



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МОДУЛЬ РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ТИПА 1MT14B1 АЛЕИ.431162.263 ЭТ ЭТИКЕТКА

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Полупроводниковый модуль реле постоянного тока 1MT14B1 – далее модуль, представляет собой полупроводниковое нормально разомкнутое однополярное реле с трансформаторной развязкой с малым током и временем включения. Модуль предназначен для применения в устройствах автоматики в качестве коммутирующего элемента.

Выпускаемые модули: 1MT14B1-10-1, 1MT14B1-20-1, 1MT14B1-30-1, 1MT14B1-40-1, 1MT14B1-60-1, 1MT14B1-10-2, 1MT14B1-20-2, 1MT14B1-30-2, 1MT14B1-40-2, 1MT14B1-60-2.

Структурная схема, габаритный чертёж модуля изображены на рисунках 1, 2 соответственно.


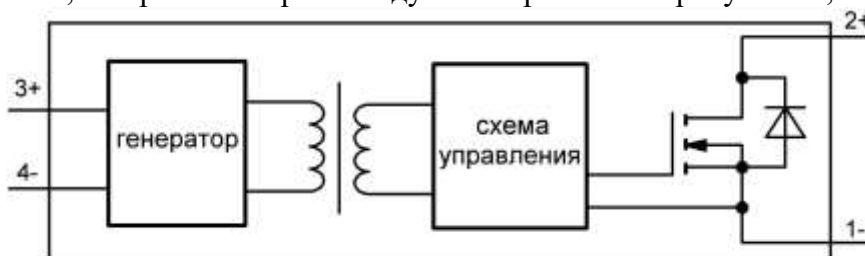


Рисунок 1 – Структурная схема модуля

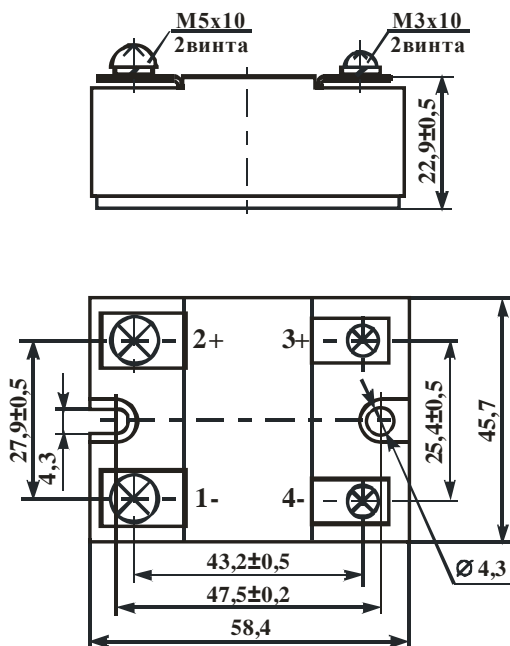

Масса не более 180 г

Рисунок 2 – Габаритный чертёж модуля

1.2 Значения электрических параметров модуля при эксплуатации (в течение наработки) и хранения (в течение срока сохраняемости) соответствуют нормам при приемке и поставке, установленным в таблице 1.

Предельно-допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации модуля соответствуют нормам, установленным в таблице 2.

Таблица 1 – Электрические параметры модуля при приемке и поставке в диапазоне температур от минус 60 °С до плюс 85 °С

Наименование параметра, единица измерения, обозначение модуля	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра		Режим измерения
		не менее	не более	
Основные характеристики				
Пробивное напряжение выхода, В, 1МТ14Б1-10(-20, -30, -40, -60) -1	U _{ПРОБ}	100	–	U _{ВХ} =0 В; I _{ВЫХ} = 1 мА; T _{СР} =+25±10 °С; T _{СР} =+85±10 °С
		80	–	U _{ВХ} =0 В; I _{ВЫХ} = 1 мА; T _{СР} = -60±10 °С
200		–	U _{ВХ} =0 В; I _{ВЫХ} = 1 мА; T _{СР} =+25±10 °С; T _{СР} =+85±10 °С	
160		–	U _{ВХ} =0 В; I _{ВЫХ} = 1 мА; T _{СР} = -60±10 °С	
Тепловое сопротивление переход-радиатор (основание), °С/Вт, 1МТ14Б1-10-1(-2)	R _{Т(П-Р)}	–	3,00	–
1МТ14Б1-20-1(-2)		–	2,50	
1МТ14Б1-30-1(-2)		–	2,00	
1МТ14Б1-40-1(-2)		–	1,25	
1МТ14Б1-60-1(-2)		–	1,00	
Статические характеристики				
Входной ток, мА	I _{ВХ}	–	30	U _{ВХ} = 10 В
		–	40	U _{ВХ} = 30 В
Выходное сопротивление во включенном состоянии, Ом, 1МТ14Б1-10-1	R _{ВКЛ}	–	0,100	U _{ВХ} = 12 В; I = I _{КОМ.МАКС} ; T _{СР} = +25 ± 10 °С
1МТ14Б1-20-1		–	0,080	
1МТ14Б1-30-1		–	0,050	
1МТ14Б1-40-1		–	0,040	
1МТ14Б1-60-1		–	0,025	
1МТ14Б1-10-2		–	0,240	
1МТ14Б1-20-2		–	0,100	
1МТ14Б1-30-2		–	0,080	
1МТ14Б1-40-2		–	0,050	
1МТ14Б1-60-2		–	0,040	
Ток утечки на выходе в выключенном состоянии, мА	I _{УТ}	–	0,1	U _{ВХ} =U _{ВХ.ВЫКЛ} ; U _{ВЫХ} =U _{КОМ.МАКС} ; T _{СР} =+25±10 °С; T _{СР} =-60±10 °С
		–	10	U _{ВХ} =U _{ВХ.ВЫКЛ} ; U _{ВЫХ} =U _{КОМ.МАКС} ; T _{СР} =+85±10 °С
Постоянное прямое напряжение диода, В	U _{ПР}	–	2	–
Динамические характеристики				
Время включения, мкс	t _{ВКЛ}	–	100	U _{ВХ} = U _{ВХ.ВКЛ} ; I = I _{КОМ.МАКС} ; U _{ВЫХ} =0,8·U _{КОММАКС}
Время выключения, мкс	t _{ВЫКЛ}	–	100	

Таблица 2 – Предельно-допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации модуля в диапазоне температур от минус 60 °С до плюс 85 °С

Наименование параметра, единица измерения, обозначение модуля	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра		Режим измерения
		не менее	не более	
Максимальный постоянный коммутируемый ток, А, 1МТ14Б1-10-1(-2)	I _{КОМ.МАКС}	–	10	U _{ВХ} = U _{ВХ.ВКЛ}
1МТ14Б1-20-1(-2)		–	20	
1МТ14Б1-30-1(-2)		–	30	
1МТ14Б1-40-1(-2)		–	40	
1МТ14Б1-60-1(-2)		–	60	
Максимальное коммутируемое напряжение, В, 1МТ14Б1-10(-20, -30, -40, -60) -1	U _{КОМ.МАКС}	–	60	–
1МТ14Б1-10(-20, -30, -40, -60) -2		–	120	
Максимальный импульсный коммутируемый ток, А, 1МТ14Б1-10-1(-2)	I _{КОМ.ИМП.МАКС}	–	30	U _{ВХ} = U _{ВХ.ВКЛ} ; t _{ИМП} ≤ 10 мкс
1МТ14Б1-20-1(-2)		–	60	
1МТ14Б1-30-1(-2)		–	90	
1МТ14Б1-40-1(-2)		–	120	
1МТ14Б1-60-1(-2)		–	180	
Входное напряжение во включенном состоянии, В	U _{ВХ.ВКЛ}	10	30	–
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	U _{ВХ.ВЫКЛ}	-0,2	0,8	–
Рассеиваемая мощность, Вт, 1МТ14Б1-10-1	P	–	20	Температура радиатора (основания) T _P = + 25 ± 10 °С
1МТ14Б1-20-1		–	40	
1МТ14Б1-30-1		–	50	
1МТ14Б1-40-1		–	75	
1МТ14Б1-60-1		–	100	
1МТ14Б1-10-2		–	25	
1МТ14Б1-20-2		–	40	
1МТ14Б1-30-2		–	60	
1МТ14Б1-40-2		–	80	
1МТ14Б1-60-2		–	125	

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

1.3.1 Содержание драгоценных материалов – модуль не содержит драгоценных материалов.

1.3.2 Содержание цветных металлов:

70,9 г – Медь – М1

Примечание: содержится в радиаторе АЛЕИ.741364.001 (61,5 г), в шинах АЛЕИ.745422.009 (5,4 г) и АЛЕИ.745422.010 (4 г).

2 Свидетельство о приемке

Модуль(и) _____ соответствует(ют) АЛЕИ.431162.248 ТУ

Заводской(ие) номер(а) _____ Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

3 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества модуля требованиям АЛЕИ.431162.248 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных АЛЕИ.431162.248 ТУ.

Гарантийный срок равен минимальному сроку сохраняемости, и составляет 15 лет.

Гарантийная наработка до отказа равна 50000 ч. в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляются с даты изготовления модуля.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе, не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

АО «Электрум АВ», Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, 5
тел. (4862) 44-03-44, факс (4862) 44-03-48, mail@electrum-av.com, www.electrum-av.com